


APARAT	-	ASA-A280-5	-	WT-00-25A RBK-00	-	-	
OZNACZENIE OBWODU	"E"	PRZYŁĄCZE NN-0,4kV	PRZYŁĄCZE NN-0,4kV	PRZYŁĄCZE NN-0,4kV WLZ-TL	WLZ-TL	WLZ PGE DYSTRYBUCJA	WLZ-TB1
MOC OBWODU		P₀=14,00 kW	P₀=14,00 kW	P₀=14,00 kW	P₀=14,00 kW	P₀=14,00 kW	P₀=14,00 kW
TYP PRZEWODU	LY-2x16 mm ²	ASxSn4 x25mm²	Pz2x80 x4mm	ASxSn4 x25mm² 4xLY16mm²	4xLY16mm²	4xLY16mm²	4xLY16mm²
ODBIORNIK		ZASILANIE Z SIŁKI PGE DYSTRYBUCJA 8A	OCHRONA ODGROMOWA INSTALACJI	PODZIAŁ FINANSOWANIA	ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE	BEZPOŚREDNI POMIAR ENERGII	ZASILANIE TB-1

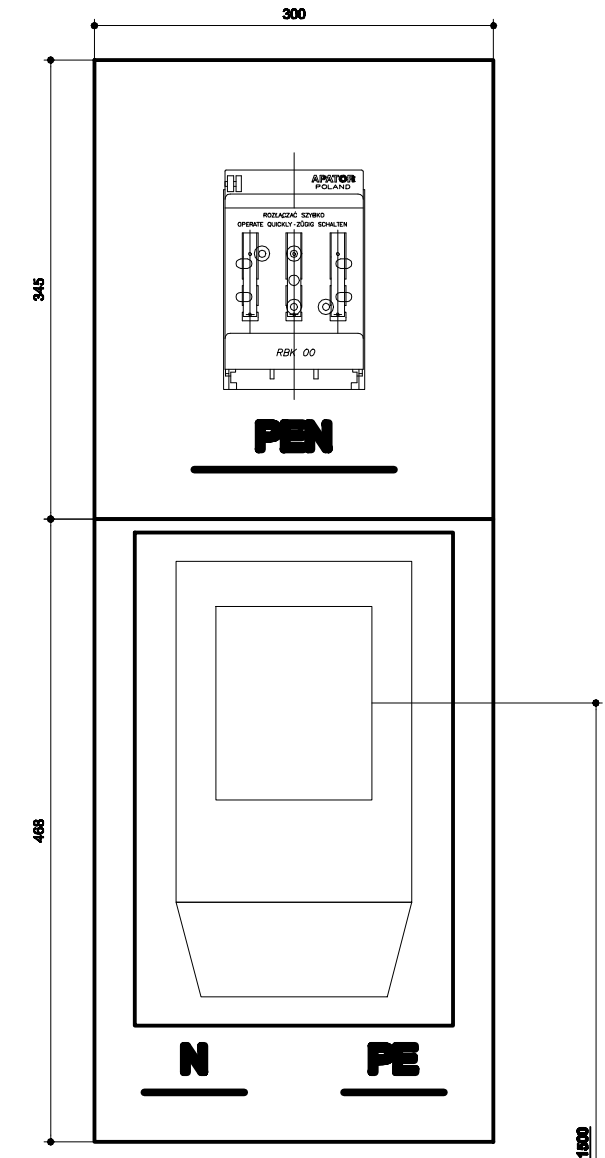

SZAFKA IZOLACYJNA Z DRZWIWKAMI.
 KLASA SZCZELNOŚCI: IP55
 DRZWIWKI SZAFKI POMIAROWEJ
 Z OKNEM REWIZYJNYM
 OKNO REWIZYJNE 1,5m NAD TERENEM
 (SZAFKA NP: ZN+TK -prod: H.SYPNIEWSKI)

ZASILANIE I TABLICA LICZNIKOWA ZN+TL
SCHEMAT IDEOWY I WIZUALIZACJA
 rys nr E-02 ark 1