


Schemat czujnika CP-63

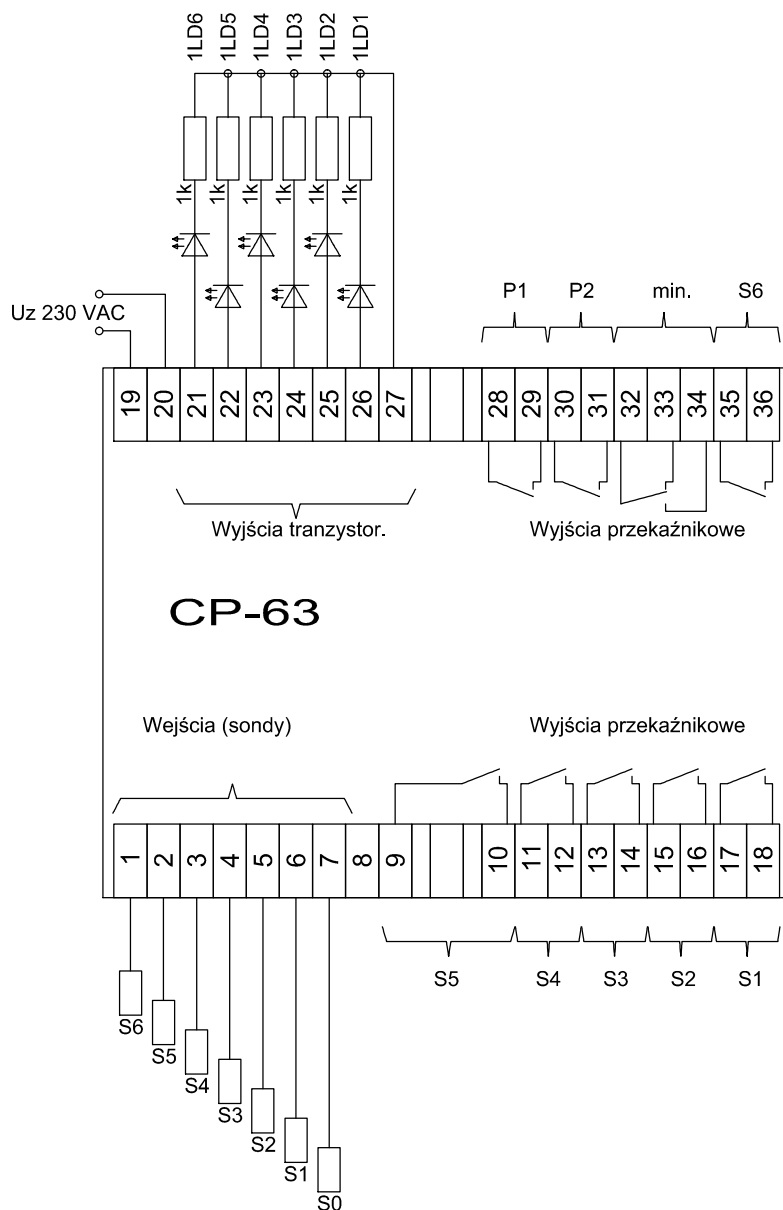

ANDBART Usługi Elektryczne <small>Andrzej Bartosik projekty - nadzory - pomiary</small>	Temat: Przebudowa instalacji elektrycznych w stacji uzdatniania wody położonej we wsi Złaków Borowy z podłączeniem zbiornika wyrównawczego i agregatu prądotwórczego gm. Zduny	Format : A3	
		Skala :	
Rysunek: Schemat i wygląd skrzynki czujnika poziomego wody		Data :03.2016	
Rys. nr 11	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektował:	techn. Andrzej Bartosik	4/84 Sk-ce	
Sprawdził:	mgr inż. Bogdan Uzar	61/75/OP	