



Skrzynka czujników  
poziomu wody  
SCO.1



SZT. 1

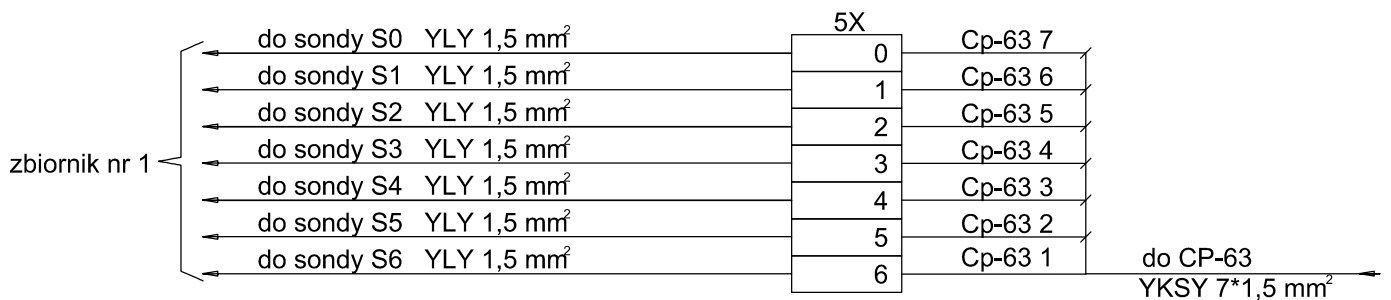

5	Dławica	De 21	4	
4	Zaciski montażowe	ZM-2	12,6	
3	Pokrywa	GM	2	
2	Pokrywa	SPO-120	1	
1	Skrzynka żeliwna lub izolowana	SOc	1	
Nr	Wyszczególnienie	Typ	Ilość	Uwagi

	Temat: Przebudowa instalacji elektrycznych w stacji uzdatniania wody położonej we wsi Złaków Borowy z podłączeniem zbiornika wyrównawczego i agregatu prądotwórczego gm. Zduny	Format : A3	
		Skala :	
Rysunek: Schemat montażowy podłączenia sond w zbiornikach		Data :03.2016	
Rys. nr 12	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektował:	techn. Andrzej Bartosik	4/84 Sk-ce	
Sprawdził:	mgr inż. Bogdan Uzar	61/75/OP	